

和歌山県高野町 高野山地蔵院



1. 火災の特色

この火災は、山内に117ヶ寺を有し、国宝、重要文化財を数多く抱える「文化財の宝庫」高野山内の地蔵院から出火し、宿坊と本堂、約3,000m²を焼失したものである。この火災で地蔵院の仏殿に安置されていた本尊の重要文化財「地蔵菩薩立像」が焼失した。

2. 出火日時等

(1) 出火日時

昭和63年 4月18日(月)2時30分頃

(2) 覚知時間

昭和63年 4月18日(月)2時41分

(3) 鎮火時間

昭和63年 4月18日(月)11時20分

3. 火元の概要

(1) 所在地

和歌山県伊都郡高野町大字高野山573番地

(2) 火元建物等の名称

宗教法人 地蔵院

(3) 火元建物の構造等

① 建築年月日

不明

(明治時代に再建)

② 増改築の状況

不明

昭和44年 鉄骨及び木造 (面積不明)

昭和58年 増築 266.42m²

③ 建物用途

特定複合用途 (16項目) (宿坊は5項目)

④ 構造

木造 3階建、一部2階建

⑤ 面積

建築面積: 1,862m²

延べ面積: 3,186m²

⑥ 出火時の在館者等

住職の家族 4人

修業僧 3人

従業員 5人

(4) 消防用設備等の設置状況

① 消火設備

消火器、屋内消火栓設備

② 警報設備

自動火災報知設備、漏電火災警報器

③ 避難設備

誘導灯、避難器具

④ 消火活動上必要な施設

なし (40m³以上の公設防火水槽が山中に内33ヶ所設置されていた。)

(5) 防火管理の状況

① 防火管理者

昭和56年10月 1日選任

② 消防計画

昭和56年10月 1日届出

③ 避難訓練の実施状況

消防訓練は定期的には行われていない。

4. 気象状況

(1) 天候

曇り

(2) 風位、風速

風位：南東、風速：3.0 m/s

(3) 気温、湿度

気温：10.2°C、湿度：59.5%

(4) 気象注意報等

異常乾燥注意報、強風波浪注意報

5. 出火原因

(1) 発火源

ライター（推定）

(2) 経過

放火の疑い（推定）

(3) 着火物

ふすま（推定）

6. 損害状況

(1) 人的被害状況

① 死者

なし

② 負傷者

1名（消防協力者軽傷）

(2) 物的損害状況

① 火元建物

ア 焼損程度 1棟全焼

イ 焼損面積 3,186m²

ウ 損害額 168,991千円（類焼建物を含む）

② 類焼建物

ア 焼損程度 遍照光院、山林

イ 焼損面積 310m²、7a

7. 火災の経過

(1) 出火場所の状況

本堂北側宿坊1階東側客室から出火したと推定される。

(2) 出火に至るまでの状況

何者かがライターで火をつけたと推定される。

(3) 火災発見の経緯

自動火災報知設備のベルで起きた執事が、寺務所内の受信盤で出火場所を確認し、出火場所を現認したところ客室「梅」北側の廊下中央付近に炎を目撃、次に南側に回り「梅」踏み込み部分の襖に消火器を噴出したところ、襖が燃え上がった。

(4) 消防機関への通報状況

火災を知った建物付近にいた者から複数通報された。第一報は住職の妻からの119番通報

(5) 初期消火の状況

火災を発見した執事は、消火器で初期消火を試みたが火勢が強く断念した。

(6) 火災拡大の状況

出火当時は乾燥し、かつ強風下であり大規模な木造建築物であったため、急速に延焼拡大した。

(7) 避難の状況

地蔵院宿坊には、住職の家族4名、修業僧3名、従業員等5名の合計12名が寝ていた。この内10名は、火災に気付き自力避難したが、住職の母と住職の妻の2名は建物北側の岩場付近で、執事と近くに住む大学生の2名により救出された。

(8) 自衛消防隊の活動状況

なし

(9) 死者の状況

なし



8. 消防機関の活動状況

(1) 出動隊等

① 出動車両

常備 4台、非常備 12台

② 出動人員

常備 14名、非常備 140名

(2) 消防機関の消火、救助活動の状況

消防隊の到着時での地蔵院の状況は火勢最盛期であり、消火活動は付近への延焼防止が主眼となつた。

9. 問題点・教訓

- (1) 国宝や重要文化財を抱える重要な施設でありながら消防訓練等が実施されておらず、災害発生時における対策がとられていなかった。
- (2) 早期に延焼防止を図ることが目的の屋外消火栓設備が設置されていたが、使用されていなかった。
- (3) 自動火災報知設備のベルで早い時期に火災に気付いたが、木造建築物でありふすま等を介して急速に延焼したため初期の段階で消火することはできなかった。

10. 資料

図1：配 置 図

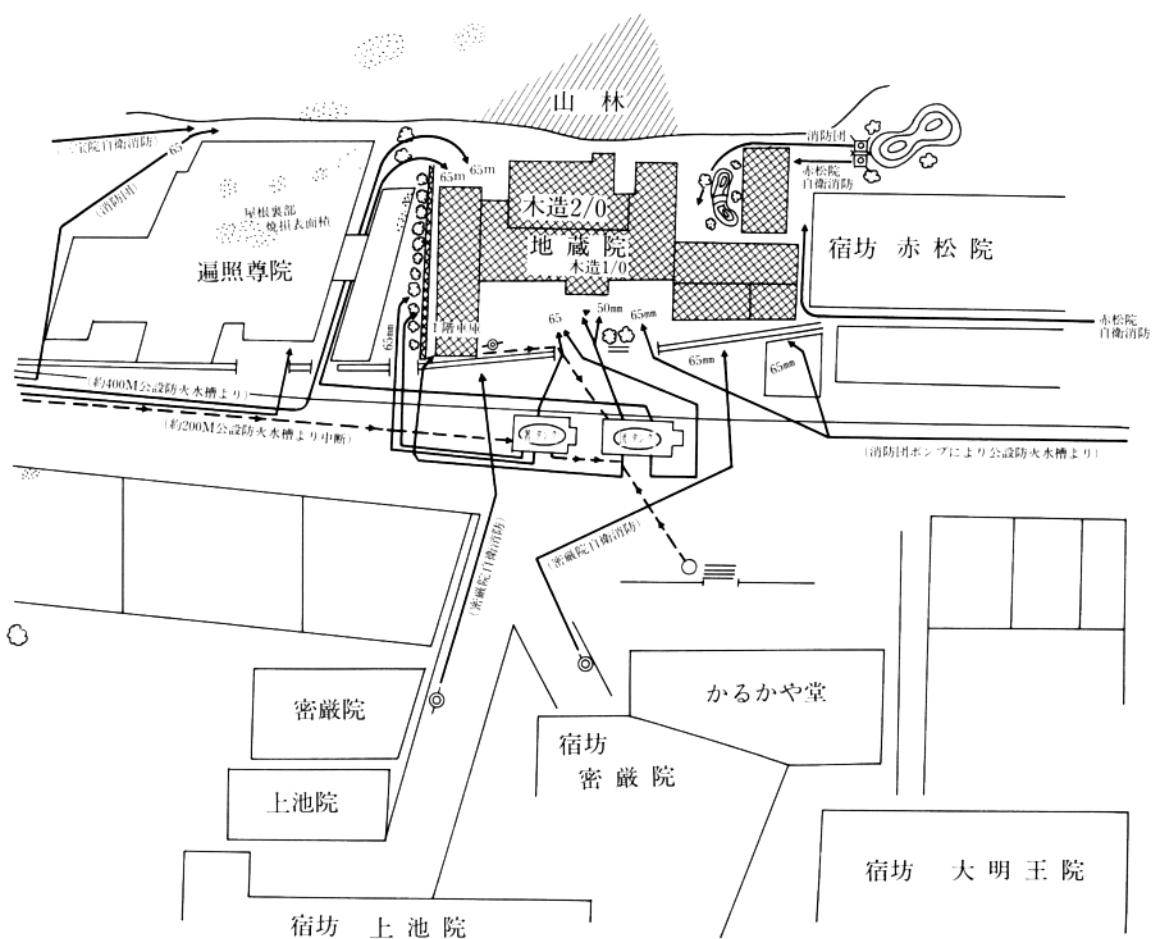


図2：1階平面図

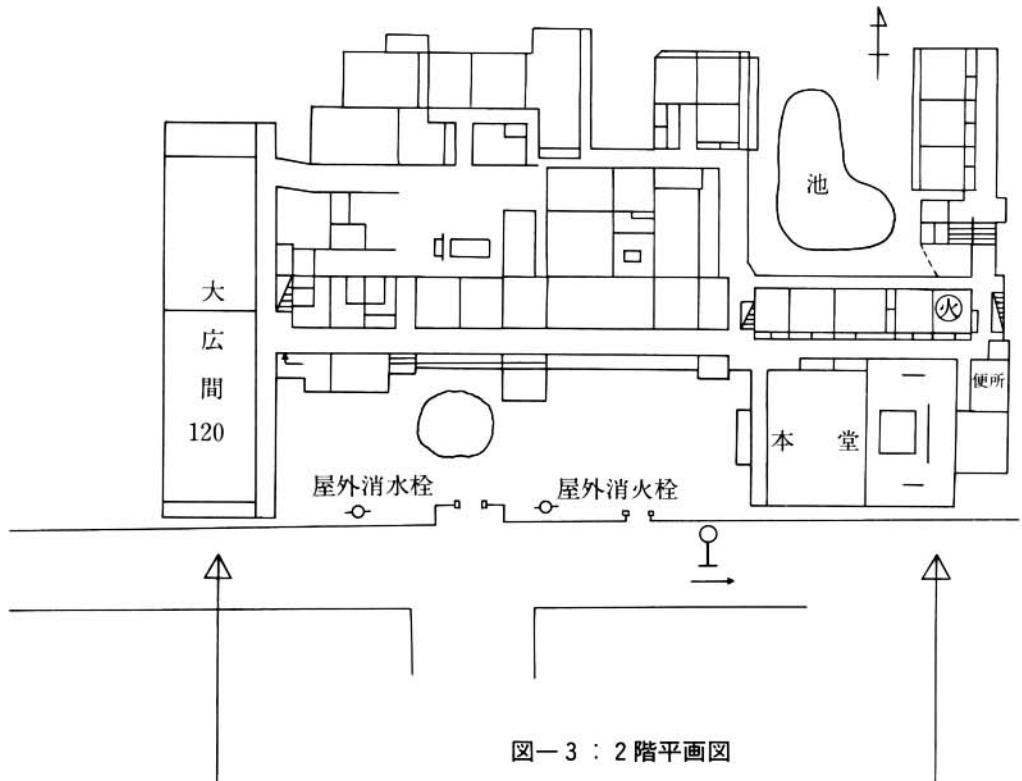


図3：2階平画図

